

Общество с ограниченной ответственностью

«Вентиляционный завод «РОТАДО»

ROTA DO

ЭВОЛЮЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Приточный клапан фермерский ROTADO



ТУ 4861-004-24372456-2018

г.Чебоксары – 2022 г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приточные клапаны ПКФ ROTADO предназначены для применения в животноводческих комплексах и зернохранилищах для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха.



УСТРОЙСТВО


Клапаны выполнены полностью из нержавеющей стали, что препятствует окислению поворотного механизма и несущих элементов конструкции. Заслонки поворачиваются параллельно друг ко другу.

Модели всех представленных серий включают в себя следующие компоненты:

- корпус;
- поворотные заслонки;
- опорные пластины;
- вентиляционная решетка;

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Проходное сечение, мм	А x В, мм	Производительность, м ³ /ч
ПКФ ROTADO 3.3	350x350	400x420	1500
ПКФ ROTADO 5.3	500x350	550x420	2500
ПКФ ROTADO 5.5	500x500	550x590	3600
ПКФ ROTADO 5.7	700x500	750x590	4500

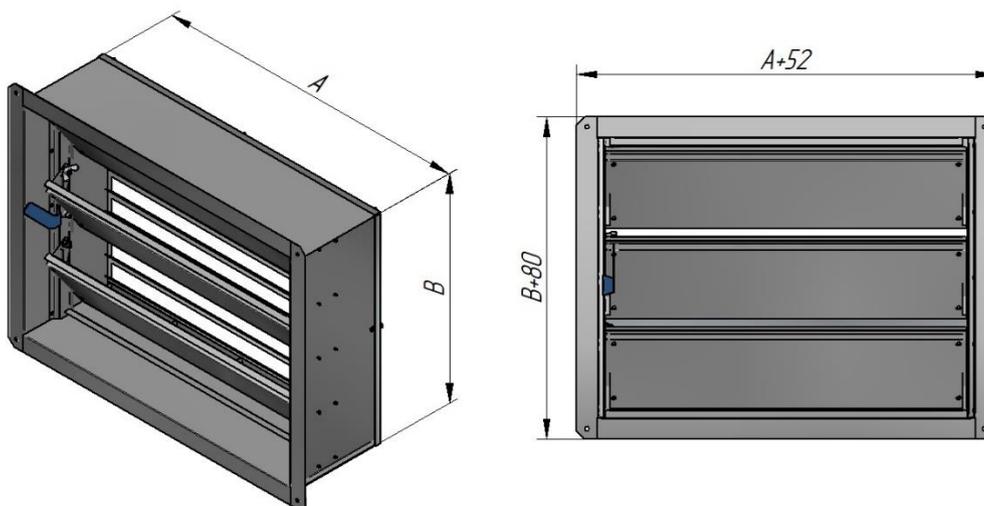

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Монтаж производится специализированной строительной-монтажной и эксплуатационной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительной-монтажных работ и СНиП.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Паспорт – 1 шт.
- Клапан – 1 шт.
- Вентиляционная решетка – 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозка изделия производится с использованием жесткой упаковки. Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии применения изделия по назначению, согласно данному паспорту. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

Условия предоставления гарантийных обязательств.

Отсутствие внешних механических повреждений. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа и сдачи в эксплуатацию. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия

В Н И М А Н И Е!

В связи с тем, что предприятие постоянно работает над совершенствованием конструкции, возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте.

Чебоксары

ООО «Вентиляционный завод «РОТАДО»

Адрес: 428003, г. Чебоксары, Дорожный проезд, 10

Телефон: 8 (800) 700-2460

Эл. почта: SALE@ROTADO.RU

